


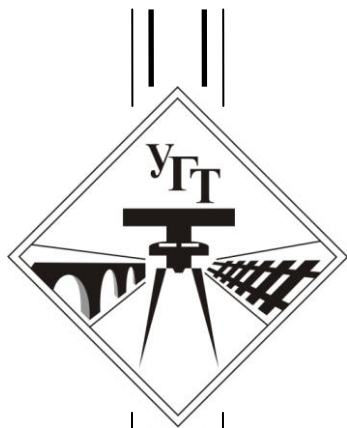

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
УРАЛЬСКИЙ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОАО "УРАЛГИПРОТРАНС"

**РУ-0,4 кВ КТП 10/0,4кВ/25 кВА ВЛ-10 кВ «Шаля-Илим»,
Свердловской ЭЧ. Технологическое присоединение ЭПУ
по адресу: Свердловская обл., Шалинский район,
лесной квартал 49, часть выдела 4, Сылвинского участка
Илимского участкового лесничества, Шалинского лесничества,
номер учетной записи в гос. лесном реестре 000014-2014-02.**

Плешивых Н. М.

Документация по планировке территории

**Том 1. Проект планировки территории
для размещения линейного объекта**

**Книга 1. Основная (утверждаемая) часть
проекта планировки территории**

Екатеринбург, 2020

ОАО "УРАЛГИПРОТРАНС"

**РУ-0,4 кВ КТП 10/0,4кВ/25 кВА ВЛ-10 кВ «Шаля-Илим»,
Свердловской ЭЧ. Технологическое присоединение ЭПУ
по адресу: Свердловская обл., Шалинский район,
лесной квартал 49, часть выдела 4, Сылвинского участка
Илимского участкового лесничества, Шалинского лесничества,
номер учетной записи в гос. лесном реестре 000014-2014-02.**

Плешивых Н. М.

Документация по планировке территории

Том 1. Проект планировки территории для размещения линейного объекта

Книга 1. Основная (утверждаемая) часть проекта планировки территории

Главный инженер проекта




А.Л. Балтутис

Начальник отдела



В.Ю. Меденников

Екатеринбург, 2020

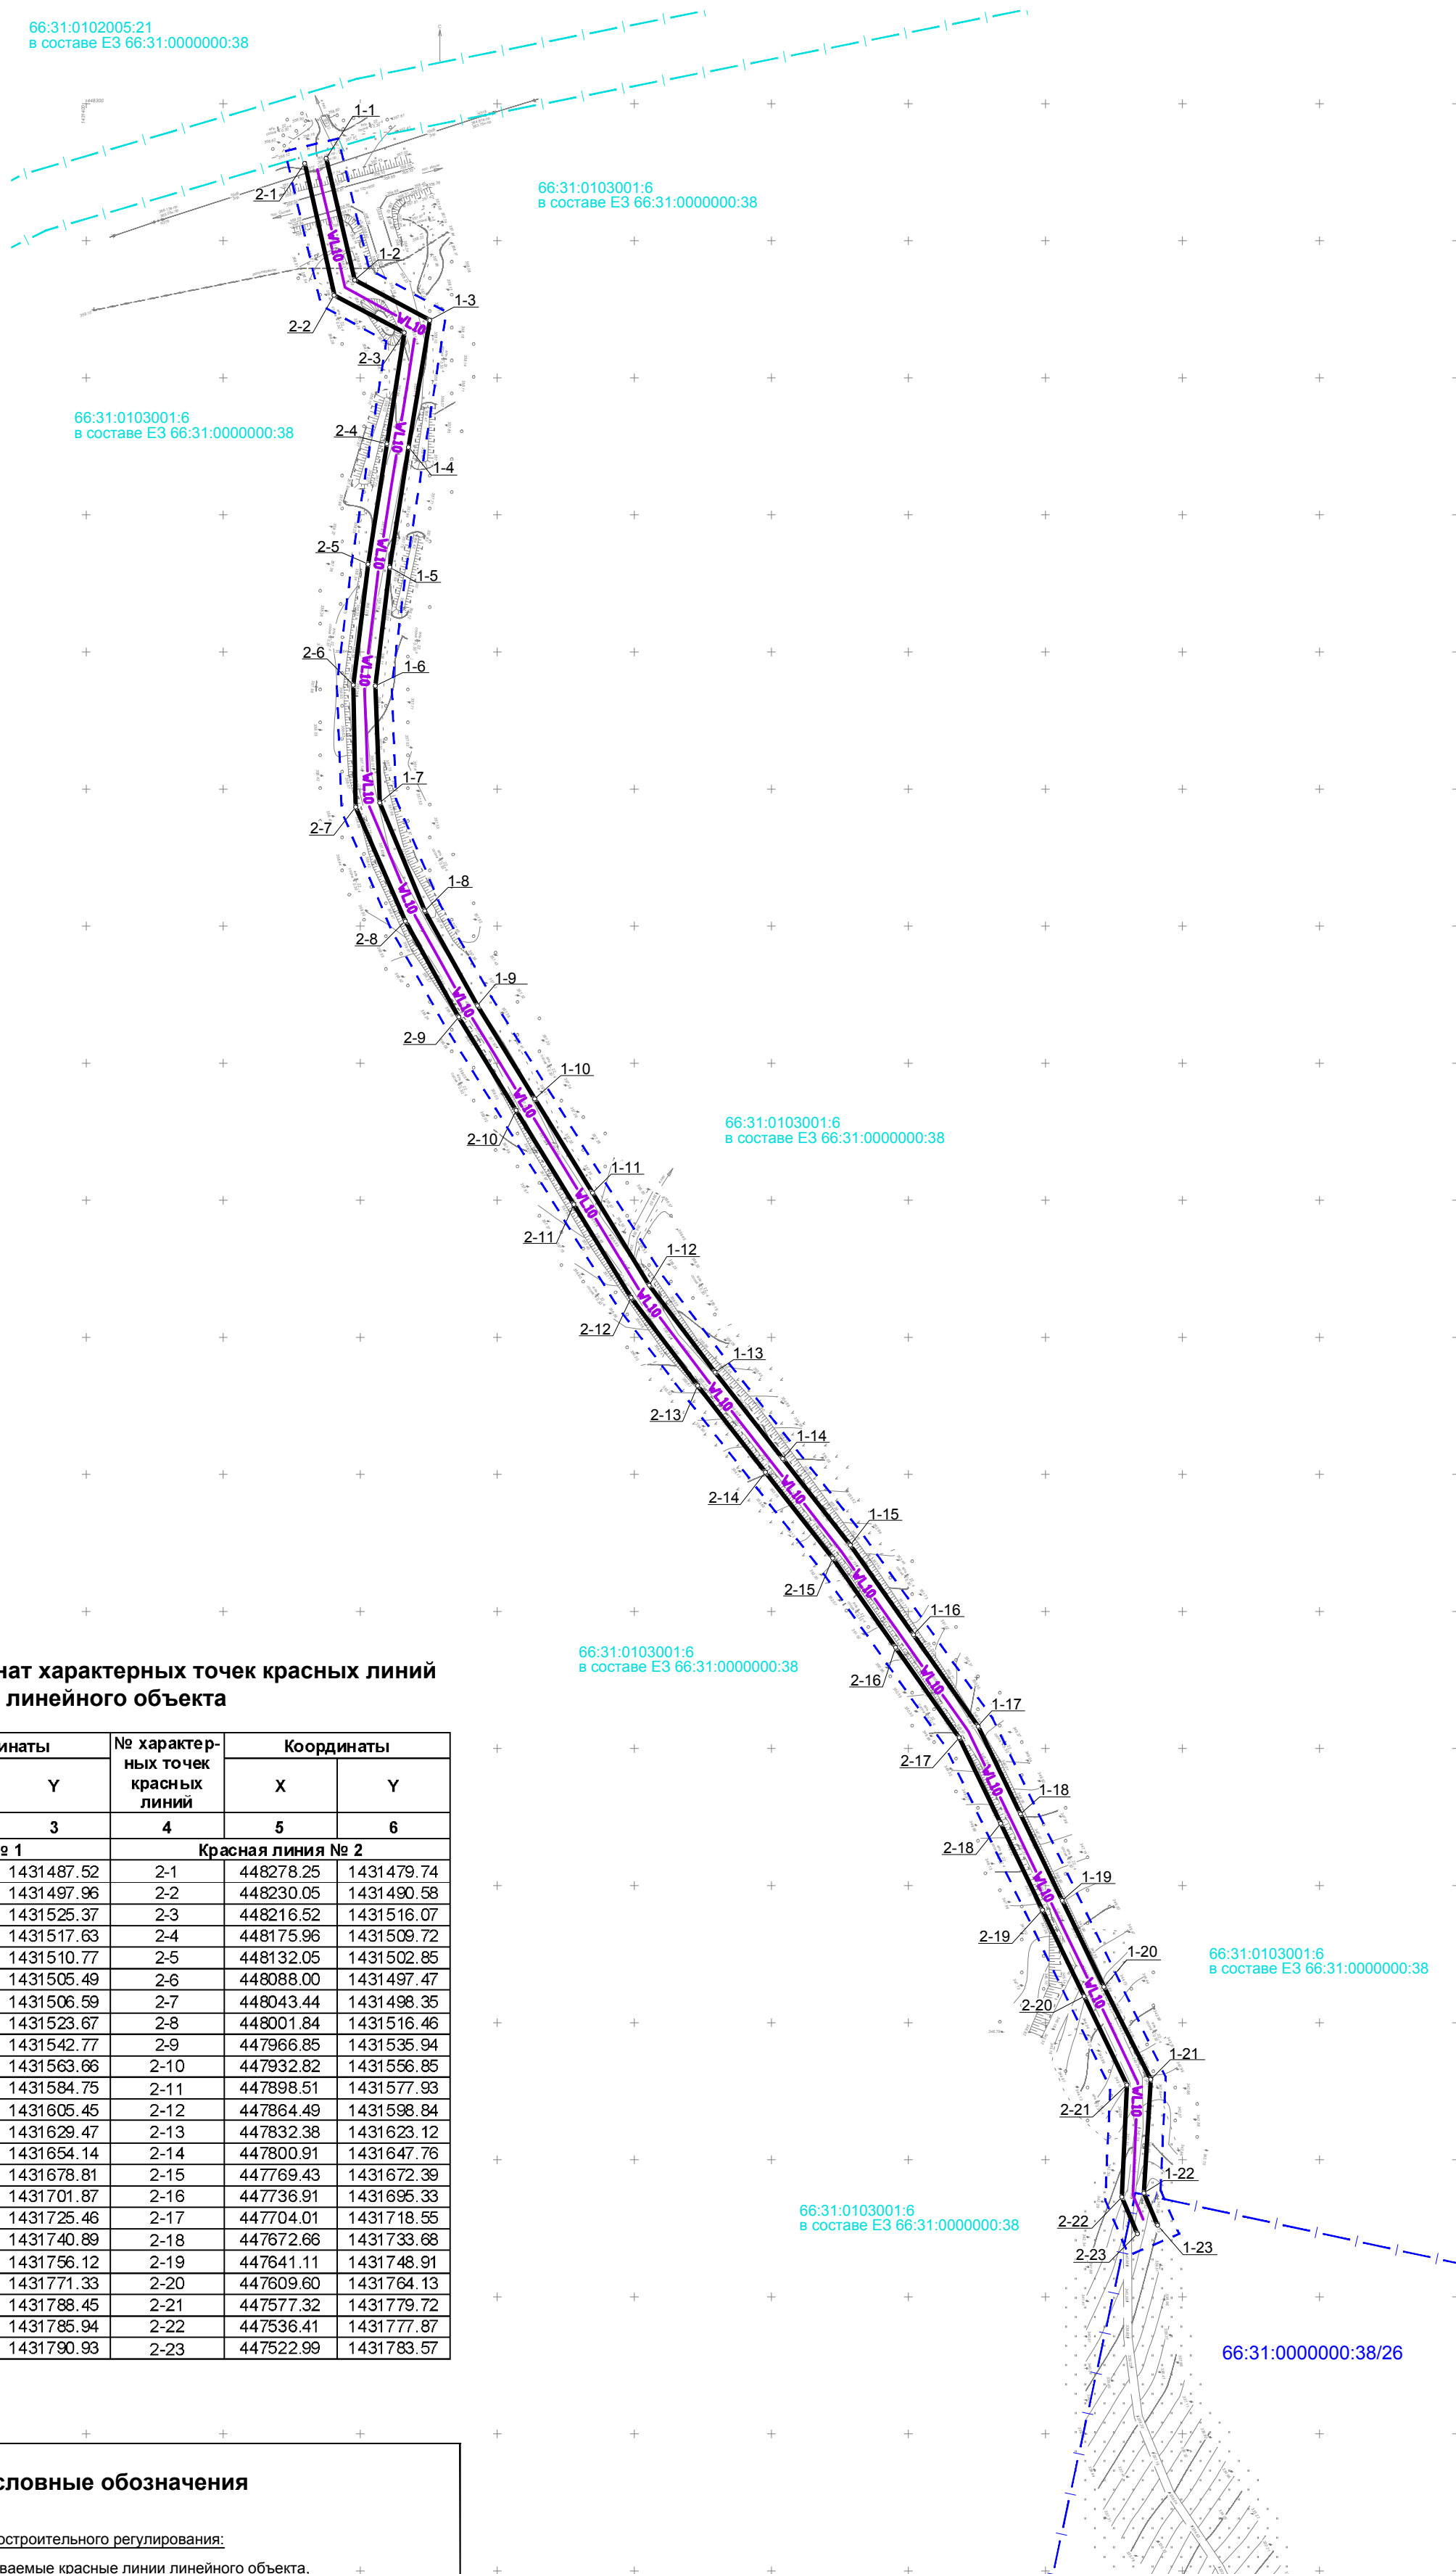


Перечень координат характерных точек красных линий линейного объекта

№ характер-ных точек красных линий	Координаты		№ характер-ных точек красных линий	Координаты	
	X	Y		X	Y
1	2	3	4	5	6
Красная линия № 1			Красная линия № 2		
1-1	448280.09	1431487.52	2-1	448278.25	1431479.74
1-2	448235.68	1431497.96	2-2	448230.05	1431490.58
1-3	448221.04	1431525.37	2-3	448216.52	1431516.07
1-4	448174.73	1431517.63	2-4	448175.96	1431509.72
1-5	448130.94	1431510.77	2-5	448132.05	1431502.85
1-6	448087.66	1431505.49	2-6	448088.00	1431497.47
1-7	448045.12	1431506.59	2-7	448043.44	1431498.35
1-8	448005.34	1431523.67	2-8	448001.84	1431516.46
1-9	447971.00	1431542.77	2-9	447966.85	1431535.94
1-10	447937.01	1431563.66	2-10	447932.82	1431556.85
1-11	447902.70	1431584.75	2-11	447898.51	1431577.93
1-12	447869.00	1431605.45	2-12	447864.49	1431598.84
1-13	447837.26	1431629.47	2-13	447832.38	1431623.12
1-14	447805.73	1431654.14	2-14	447800.91	1431647.76
1-15	447774.21	1431678.81	2-15	447769.43	1431672.39
1-16	447741.52	1431701.87	2-16	447736.91	1431695.33
1-17	447708.08	1431725.46	2-17	447704.01	1431718.55
1-18	447676.14	1431740.89	2-18	447672.66	1431733.68
1-19	447644.59	1431756.12	2-19	447641.11	1431748.91
1-20	447613.08	1431771.33	2-20	447609.60	1431764.13
1-21	447579.27	1431788.45	2-21	447577.32	1431779.72
1-22	447537.87	1431785.94	2-22	447536.41	1431777.87
1-23	447526.12	1431790.93	2-23	447522.99	1431783.57

Условные обозначения

- Линии градостроительного регулирования:
- устанавливаемые красные линии линейного объекта, характерные точки красных линий;
 - граница проекта планировки;
- Сведения ЕГРН:
- границы учтенных в ЕГРН земельных участков;
 - границы учтенных в ЕГРН частей земельных участков;
- Проектные решения:
- трасса воздушной кабельной ЛЭП 10кВ;

						7155-07-ДПТ1.1-Г.1			
						РУ-0,4 кВ КТП 10/0,4кВ/25 кВА ВЛ-10 кВ «Шалья-Илим», Свердловской ЭЧ. Технологическое присоединение ЭПУ по адресу: Свердловская обл., Шалинский район, лесной квартал 49, часть выдела 4, Сылвинского участка Илимского участкового лесничества, Шалинского лесничества, номер учетной записи в гос. лесном реестре 000014-2014-02. Плешивых Н. М.			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Том 1. Проект планировки территории для размещения линейного объекта. Раздел 1. Основная часть проекта планировки территории. Графическая часть.	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Зверев		<i>Зверев</i>	09.20		ДПТ		1
Пров.		Балутис		<i>Балутис</i>	09.20	Чертеж красных линий. М 1:2000		ОАО "УРАЛГИПРОТРАНС" 2020	
ГИП		Балутис		<i>Балутис</i>	09.20				

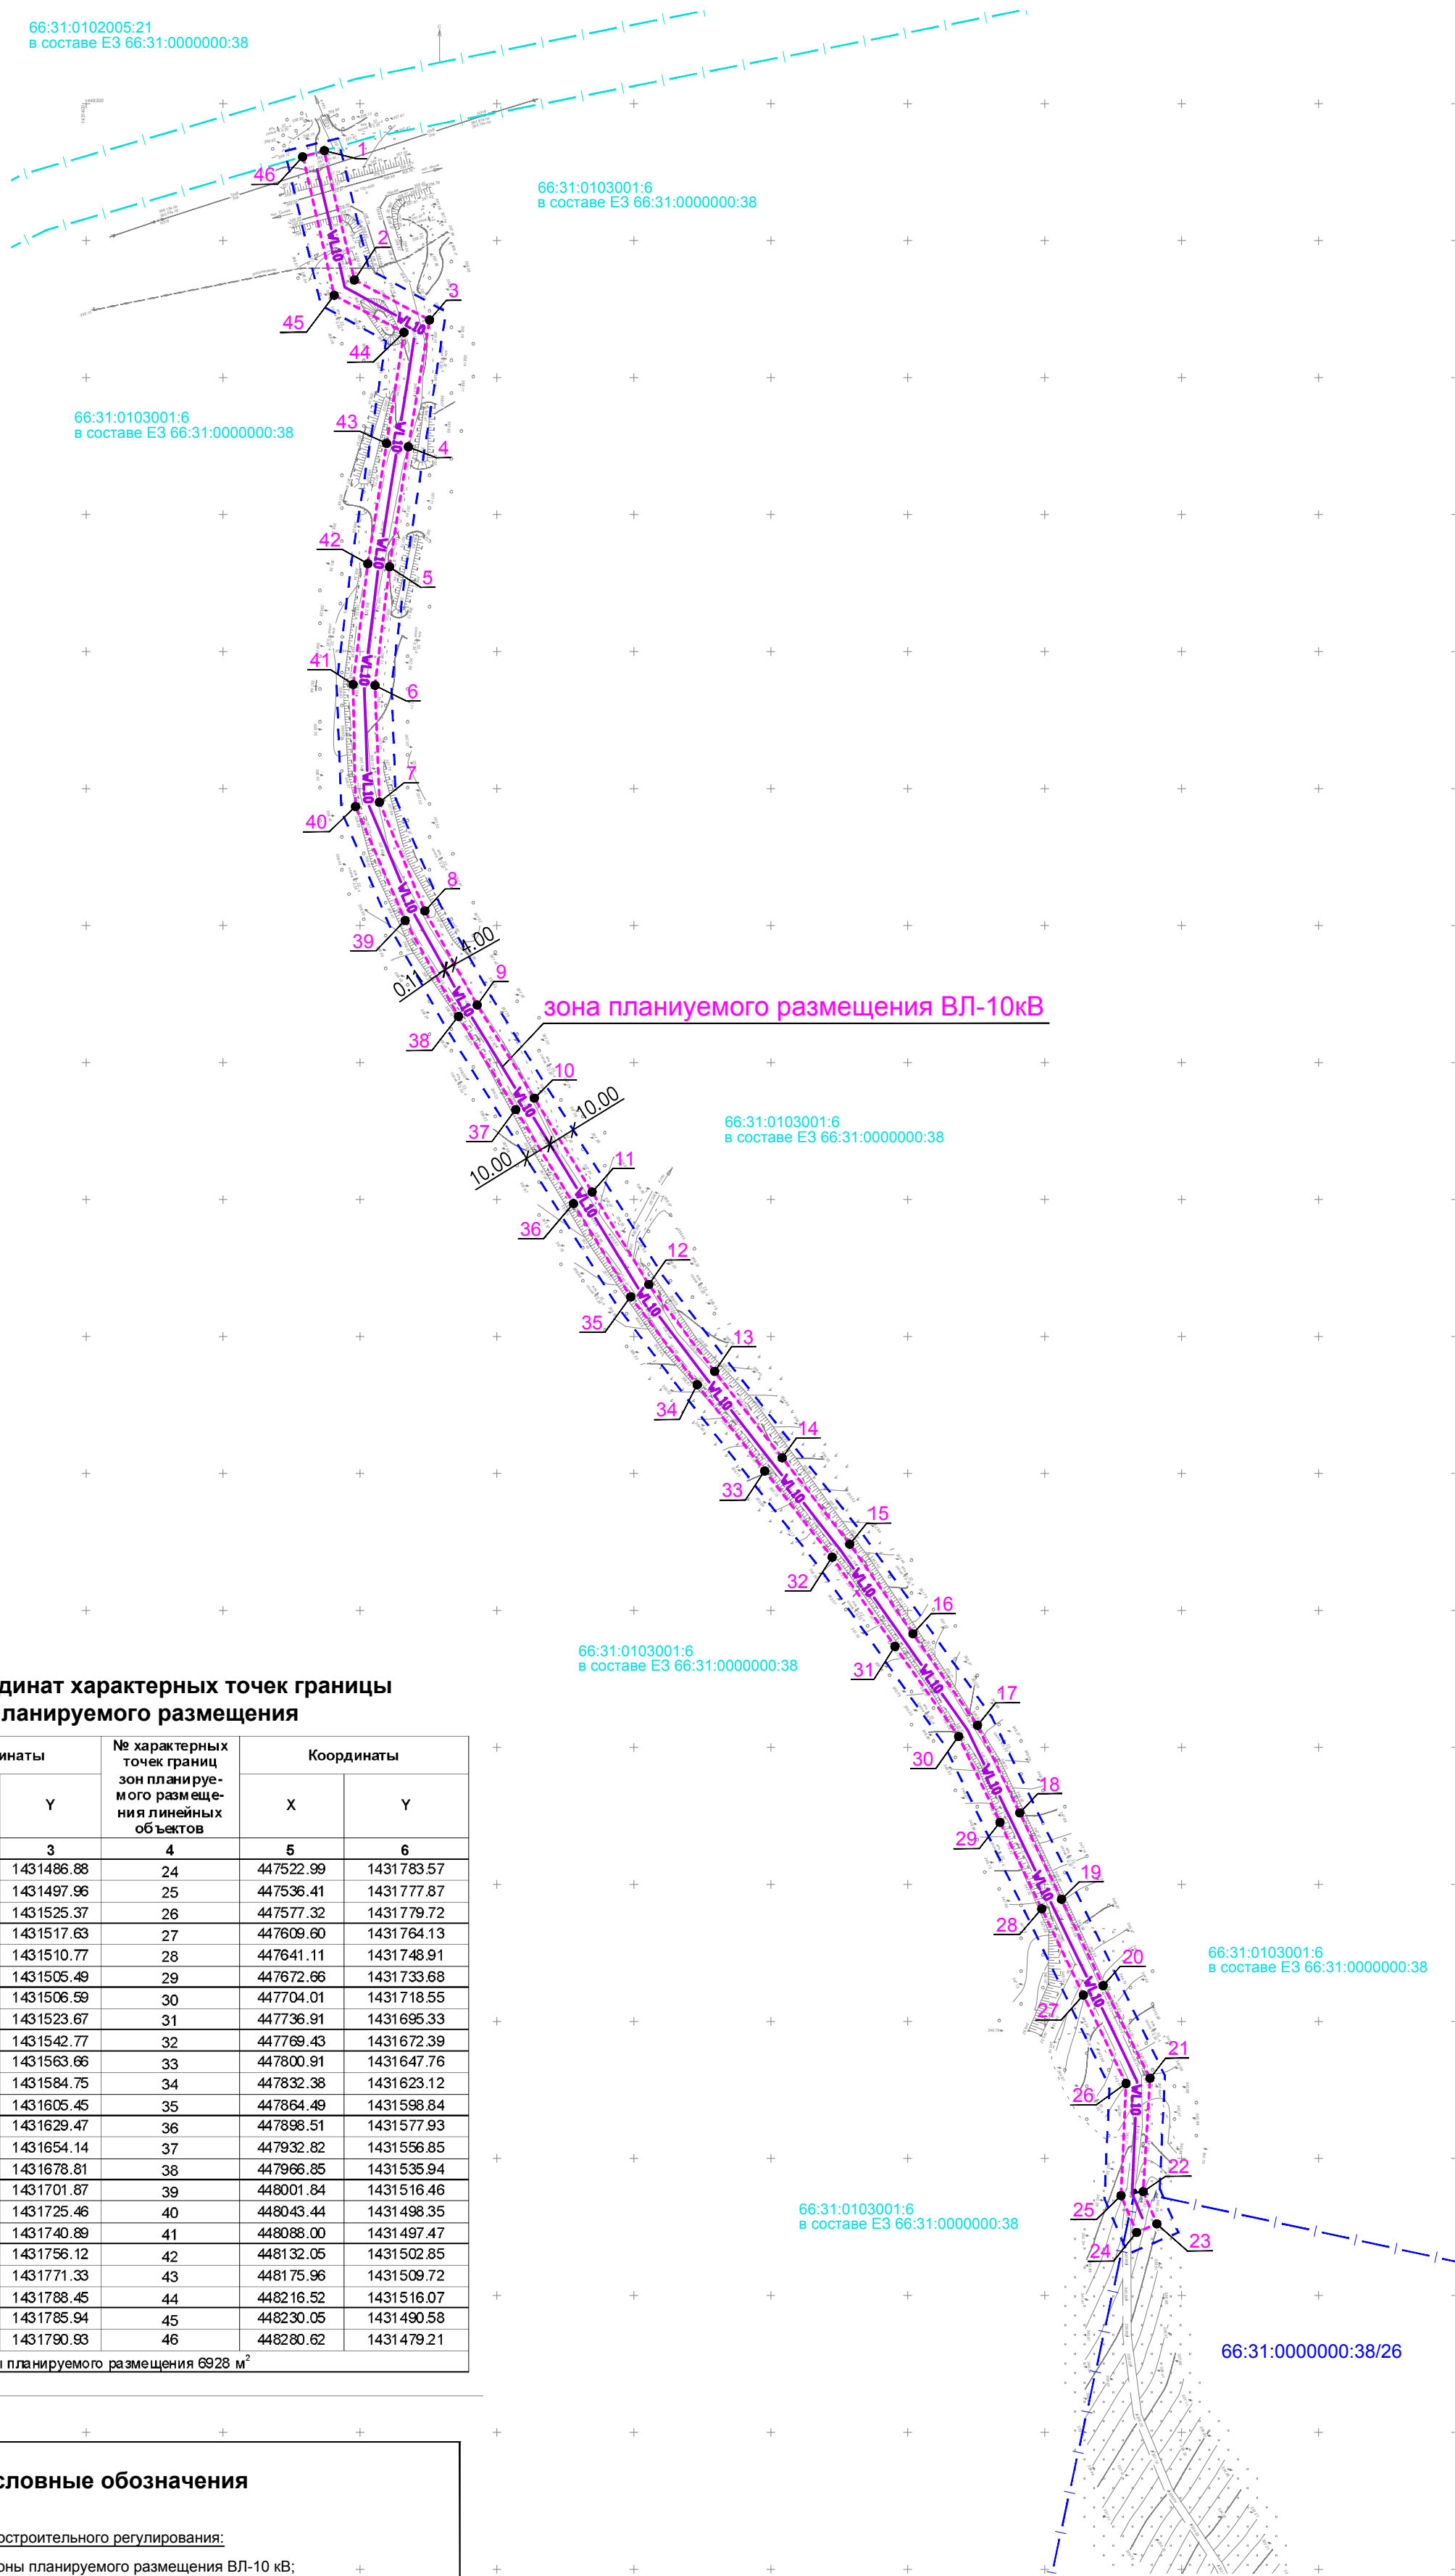

Перечень координат характерных точек границы
зоны планируемого размещения

№ характерных точек границ зон планируе- мого размеще- ния линейных объектов	Координаты		№ характерных точек границ зон планируе- мого размеще- ния линейных объектов	Координаты	
	X	Y		X	Y
1	2	3	4	5	6
1	448282.81	1431486.88	24	447522.99	1431783.57
2	448235.68	1431497.96	25	447536.41	1431777.87
3	448221.04	1431525.37	26	447577.32	1431779.72
4	448174.73	1431517.63	27	447609.60	1431764.13
5	448130.94	1431510.77	28	447641.11	1431748.91
6	448087.66	1431505.49	29	447672.66	1431733.68
7	448045.12	1431506.69	30	447704.01	1431718.55
8	448005.34	1431523.67	31	447736.91	1431695.33
9	447971.00	1431542.77	32	447769.43	1431672.39
10	447937.01	1431563.66	33	447800.91	1431647.76
11	447902.70	1431584.75	34	447832.38	1431623.12
12	447869.00	1431605.45	35	447864.49	1431598.84
13	447837.26	1431629.47	36	447898.51	1431577.93
14	447805.73	1431654.14	37	447932.82	1431556.85
15	447774.21	1431678.81	38	447966.85	1431535.94
16	447741.52	1431701.87	39	448001.84	1431516.46
17	447708.08	1431725.46	40	448043.44	1431498.35
18	447676.14	1431740.89	41	448088.00	1431497.47
19	447644.59	1431756.12	42	448132.05	1431502.85
20	447613.08	1431771.33	43	448175.96	1431509.72
21	447579.27	1431788.45	44	448216.52	1431516.07
22	447537.87	1431785.94	45	448230.05	1431490.58
23	447526.12	1431790.93	46	448280.62	1431479.21
Площадь земель в границах зоны планируемого размещения 6928 м²					

Условные обозначения

- Линии градостроительного регулирования:
- границы зоны планируемого размещения ВЛ-10 кВ;
 - граница проекта планировки, граница охранной зоны ВЛ-10 кВ;
- Сведения ЕГРН:
- границы учтенных в ЕГРН земельных участков;
 - границы учтенных в ЕГРН частей земельных участков;
- Проектные решения:
- WL 10 — трасса воздушной кабельной ЛЭП 10кВ;

7155-07-ДПТ1.1-Г.1						
РУ-0,4 кВ КТП 10/0,4кВ/25 кВА ВЛ-10 кВ «Шалая-Илим», Свердловской ЭЧ. Технологическое присоединение ЭПУ по адресу: Свердловская обл., Шалинский район, лесной квартал 49, часть выдела 4, Сыльвинского участка Илимского участкового лесничества, Шалинского лесничества, номер учетной записи в гос. лесном реестре 000014-2014-02. Плешивых Н. М.						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Том 1. Проект планировки территории для размещения линейного объекта. Раздел 1. Основная часть проекта планировки территории. Графическая часть.
Разраб.	Зверев	09.20		Зверев	09.20	Стадия
Пров.	Балтутис	09.20		Балтутис	09.20	Лист
						Листов
						1
						Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов. М 1:2000
ГИП Балтутис 09.20						ОАО "УРАЛГИПРОТРАНС" 2020

Содержание

1	Исходные данные	2
2	Наименование, основные характеристики и назначение планируемых к размещению линейных объектов	3
3	Красные линии.....	5
4	Зоны планируемого размещения линейных объектов.....	6
5	Зоны планируемого размещения линейных объектов подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения.....	7
6	Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства	8
7	Мероприятия по защите объектов капитального строительства	9
8	Мероприятия по защите окружающей среды.....	10
9	Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.....	11
10	Заключение.....	12

Взам. инв. N		Подпись и дата								
Инв. N подл.		Изм.	Кол.уч	Лист	Н док.	Подпись	Дата	7155-07-ДПТ1.2-Т.ПЗ		
		Разработал	Зверев			<i>Зверев</i>	09.20	Проект планировки территории для размещения линейного объекта. Основная (утверждаемая) часть. Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов		
		Проверил	Балтутис			<i>Балтутис</i>	09.20			
		Стадия	Лист	Листов						
		ДПТ	1	12						
		 ОАО "УРАЛГИПРОТРАНС" 2020								

1 Исходные данные

Проектом планировки территории для размещения линейного объекта по титулу «РУ-0,4 кВ КТП 10/0,4кВ/25 кВА ВЛ-10 кВ «Шалья-Илим», Свердловской ЭЧ. Технологическое присоединение ЭПУ по адресу: Свердловская обл., Шалинский район, лесной квартал 49, часть выдела 4, Сылвинского участка Илимского участкового лесничества, Шалинского лесничества, номер учетной записи в гос. лесном реестре 000014-2014-02. Плешивых Н. М.» предусмотрено выделение элементов планировочной структуры, определение границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, установление границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства.

Основанием разработки документации по планировке территории для размещения линейного объекта является постановление Администрации Шалинского городского округа от 27 октября 2020 года № 723, инвестиционная программа субъекта естественной монополии (ОАО «РЖД») «Технологическое присоединение заявителей к электрическим сетям», а также договор технологического присоединения №18251-04-19/СВЕРД от 14.08.2019 г. между ОАО «РЖД» и Плешивых Н.М.

Исходными данными для разработки документации по планировке территории для размещения линейного объекта являются:

1. Техническое задание на разработку документации по планировке территории;
2. Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям, выполненным ОАО «Уралгипротранс» в 2020 году (документ 7155Р-07-ИГДИ);
3. Сведения Единого государственного реестра недвижимости (далее по тексту – ЕГРН);
4. Сведения Государственного лесного реестра (далее – ГЛР);
5. Документы территориального планирования муниципального образования – Генеральный план и Правила землепользования и застройки Шалинского городского округа Свердловской области в действующей редакции;
6. Иные нормативно-правовые акты и нормативно-технические документы.

В качестве топографической основы использованы материалы инженерно-геодезических изысканий, выполненных ОАО «УРАЛГИПРОТРАНС» в 2020 году. Проект планировки территории выполнен в системе координат, используемой для ведения ЕГРН в границах проектирования на территории Свердловской области (МСК-66, зона 1).

Изм.	Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N							Лист
Изм.	Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N	Изм.	Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N	7155-07-ДПТ1.2-Т.ПЗ		2

2 Наименование, основные характеристики и назначение планируемых к размещению линейных объектов

Проектом планировки предусматривается размещение линейного объекта – воздушной линии электропередачи напряжением 10 кВ с самонесущими изолированными проводами (далее – ВЛЗ) от точки подключения до проектируемой трансформаторной подстанции (далее – КТП-25/10/0.4 кВ), устанавливаемой в границах части земельного участка заявителя (кадастровый номер 66:31:0000000:38/26).

Назначение ВЛЗ – бытовое электроснабжение, уровень ответственности – нормальный.

Технико-экономические показатели планируемых к размещению объектов приведены в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение
1	2	3	4
ВЛЗ-10 кВ			
1	Напряжение	кВ	10
2	Максимальная мощность принимающих устройств	кВт	10
3	Категория надежности электроснабжения	категория	III
4	Характер нагрузки	-	бытовой
5	Тип проводов	-	изолированный
6	Марка проводов	-	СИП-3
7	Сечение проводов	мм ²	50
8	Тип опор	-	деревянные
9	Протяженность	км	0.95
КТП-25/10/0.4			
1	Напряжение	кВ	10/0.4
2	Мощность	кВА	25
3	Исполнение	серия	ТМГ

Технико-экономические показатели, приведенные в таблице 1 могут уточняться на стадии проектирования.

Технико-экономические показатели проекта планировки приведены в таблице 2.

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение
1	2	3	4
1	Площадь в границах проекта планировки	га	1.7319
2	Площадь зоны планируемого размещения	га	0.6927

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N							Лист
									3
			Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подпись	Дата	7155-07-ДПТ1.2-Т.ПЗ

Территория проектирования в административном отношении расположена в границах Шалинского городского округа Свердловской области, на межселенной территории, между селом Сылтава и поселком Илим.

В соответствии с данными Государственного лесного реестра, проектируемый лесной участок расположен в частях выделов 12, 17, 25, 44, 45, 50, 51, 52 квартала 45; части выдела 26 квартала 49 Сылвинского участка Илимского участкового лесничества Шалинского лесничества.

Кварталы 45, 49 Сылвинского участка Илимского участкового лесничества Шалинского лесничества входят в состав земельного участка с кадастровым номером 66:31:0000000:38, который относится к землям лесного фонда, находящимся в собственности Российской Федерации.

Выделы 12, 17, 25, 50 квартала 45 относятся к лесам, расположенным в защитных полосах лесов; выделы 44, 45, 51, 52 квартала 45, выдел 26 квартала 49 – к эксплуатационным лесам.

Схема расположения трассы планируемой к размещению ВЛЗ приведена на рисунке 1.

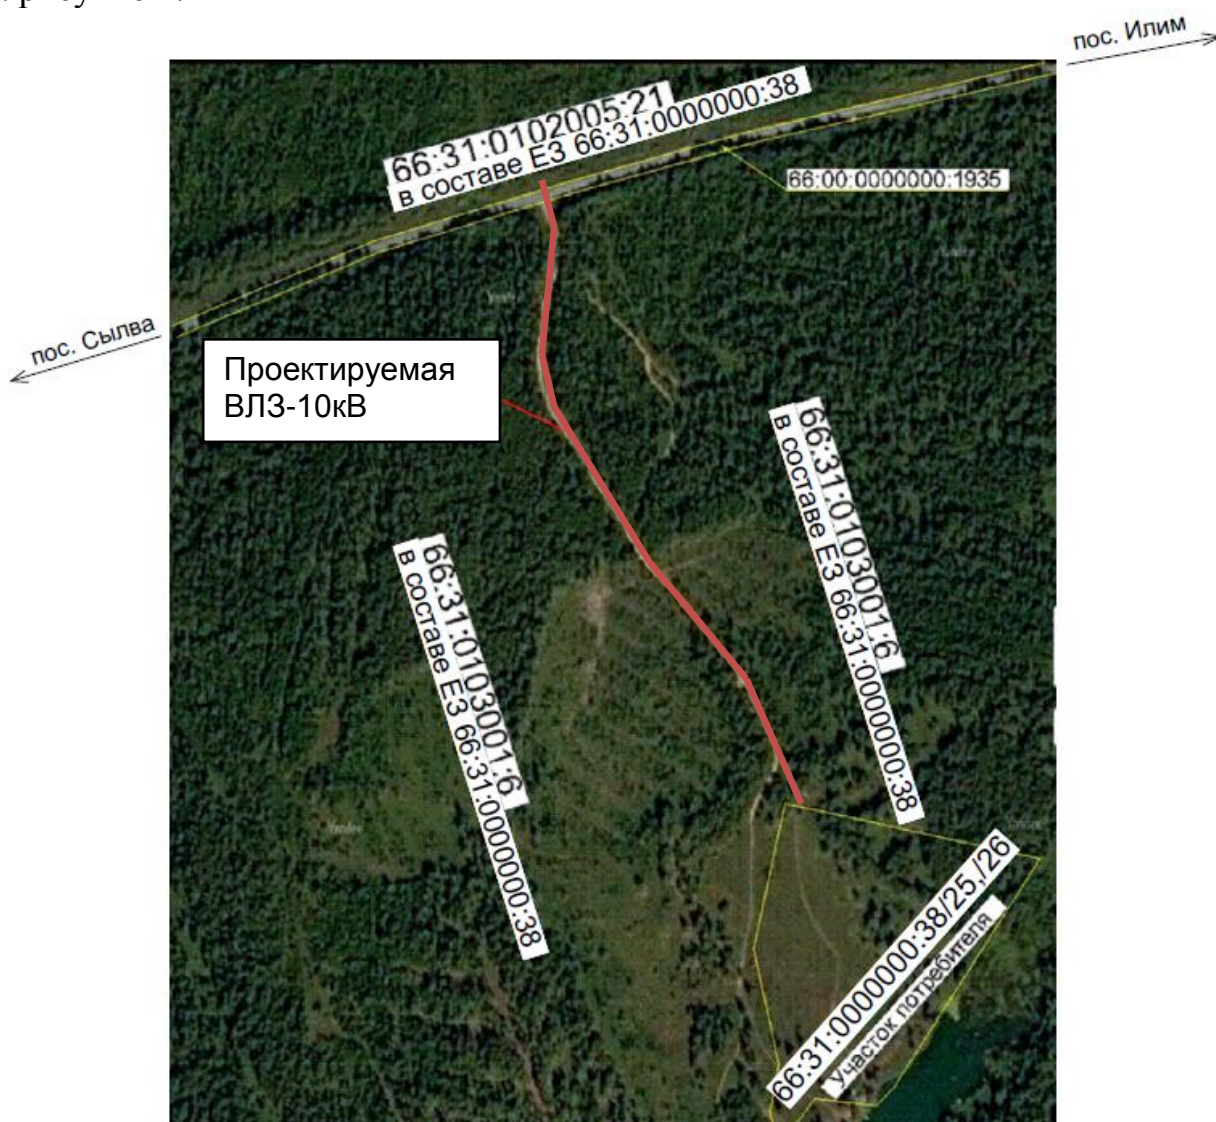


Рисунок 1 – Схема расположения участка проектирования

Инв. N подл.	Подпись и дата					Взам. инв. N				
Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подпись	Дата	7155-07-ДПТ1.2-Т.ПЗ				
						Лист				
						4				

3 Красные линии

Устанавливаемые настоящим проектом планировки красные линии линейного объекта, ограничивающие границы элемента планировочной структуры – территорию, предназначенную для размещения ВЛЗ, обозначены черным цветом.

Графическое отображение устанавливаемых красных линий линейного объекта приведено в разделе 1 тома 1, на чертеже 7155Р-07-ДПТ1.1-Г.1. Перечень координат характерных точек красных линий приведен в таблице 3.

Таблица 3

№ характер- ных точек красных линий	Координаты		№ характер- ных точек красных линий	Координаты	
	Х	У		Х	У
1	2	3	4	5	6
Красная линия № 1			Красная линия № 2		
1-1	448280.09	1431487.52	2-1	448278.25	1431479.74
1-2	448235.68	1431497.96	2-2	448230.05	1431490.58
1-3	448221.04	1431525.37	2-3	448216.52	1431516.07
1-4	448174.73	1431517.63	2-4	448175.96	1431509.72
1-5	448130.94	1431510.77	2-5	448132.05	1431502.85
1-6	448087.66	1431505.49	2-6	448088.00	1431497.47
1-7	448045.01	1431507.10	2-7	448043.44	1431498.35
1-8	448005.34	1431523.67	2-8	448001.84	1431516.46
1-9	447971.00	1431542.77	2-9	447966.85	1431535.94
1-10	447937.01	1431563.66	2-10	447932.82	1431556.85
1-11	447902.70	1431584.75	2-11	447898.51	1431577.93
1-12	447869.00	1431605.45	2-12	447864.49	1431598.84
1-13	447837.26	1431629.47	2-13	447832.38	1431623.12
1-14	447805.73	1431654.14	2-14	447800.91	1431647.76
1-15	447774.21	1431678.81	2-15	447769.43	1431672.39
1-16	447741.52	1431701.87	2-16	447736.91	1431695.33
1-17	447708.08	1431725.46	2-17	447704.01	1431718.55
1-18	447676.14	1431740.89	2-18	447672.66	1431733.68
1-19	447644.59	1431756.12	2-19	447641.11	1431748.91
1-20	447613.08	1431771.33	2-20	447609.60	1431764.13
1-21	447579.27	1431788.45	2-21	447577.32	1431779.72
1-22	447537.87	1431785.94	2-22	447536.41	1431777.87
1-23	447526.12	1431790.93	2-23	447522.99	1431783.57

Координаты характерных точек красных линий приведены в системе координат, используемой для ведения ЕГРН (МСК-66, 1 зона), и могут быть уточнены при проведении кадастровых работ.

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N							Лист
			7155-07-ДПТ1.2-Т.ПЗ						
			Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подпись	Дата	

4 Зоны планируемого размещения линейных объектов

Зона планируемого размещения ВЛЗ устанавливается по границам красных линий линейного объекта.

Графические материалы приведены на чертеже 7155Р-07-ДПТ1.1-Г.2. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения ВЛЗ приведен в таблице 3.

Таблица 3

№ характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов	Координаты		№ характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов	Координаты	
	Х	У		Х	У
1	2	3	4	5	6
1	448282.81	1431486.88	24	447522.99	1431783.57
2	448235.68	1431497.96	25	447536.41	1431777.87
3	448221.04	1431525.37	26	447577.32	1431779.72
4	448174.73	1431517.63	27	447609.60	1431764.13
5	448130.94	1431510.77	28	447641.11	1431748.91
6	448087.66	1431505.49	29	447672.66	1431733.68
7	448045.01	1431507.10	30	447704.01	1431718.55
8	448005.34	1431523.67	31	447736.91	1431695.33
9	447971.00	1431542.77	32	447769.43	1431672.39
10	447937.01	1431563.66	33	447800.91	1431647.76
11	447902.70	1431584.75	34	447832.38	1431623.12
12	447869.00	1431605.45	35	447864.49	1431598.84
13	447837.26	1431629.47	36	447898.51	1431577.93
14	447805.73	1431654.14	37	447932.82	1431556.85
15	447774.21	1431678.81	38	447966.85	1431535.94
16	447741.52	1431701.87	39	448001.84	1431516.46
17	447708.08	1431725.46	40	448043.44	1431498.35
18	447676.14	1431740.89	41	448088.00	1431497.47
19	447644.59	1431756.12	42	448132.05	1431502.85
20	447613.08	1431771.33	43	448175.96	1431509.72
21	447579.27	1431788.45	44	448216.52	1431516.07
22	447537.87	1431785.94	45	448230.05	1431490.58
23	447526.12	1431790.93	46	448280.62	1431479.21
Площадь земель в границах зоны планируемого размещения 6927 м ²					

Координаты характерных точек границ зон планируемого размещения ВЛЗ приведены в системе координат, используемой для ведения ЕГРН (МСК-66, зона 1), и могут быть уточнены при проведении кадастровых работ.

Взам. инв. N	
Подпись и дата	
Инв. N подл.	

						7155-07-ДПТ1.2-Т.ПЗ	Лист
							6
Изм.	Колуч	Лист	Ндоку.	Подпись	Дата		

5 Зоны планируемого размещения линейных объектов подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

В соответствии с проектными решениями, при планируемом размещении ВЛЗ, не требуется переустройства и реконструкции иных объектов капитально-го строительства, инженерных сетей и коммуникаций.

Графические материалы по данному разделу не приводятся.

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N							7155-07-ДПТ1.2-Т.ПЗ	Лист	
											7
			Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подпись	Дата			

6 Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства

В соответствии со статьями 1, 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации, линии электропередачи являются линейными объектами, действие градостроительных регламентов не распространяется на земельные участки, предназначенные для линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.

Настоящим проектом планировки территории предусматривается, в том числе, сохранение обеспеченности территории объектами транспортной, коммунальной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности указанных объектов для населения.

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N							7155-07-ДПТ1.2-Т.ПЗ	Лист
										8
			Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подпись	Дата		

7 Мероприятия по защите объектов капитального строительства

Пересечение проектируемой ВЛЗ с автомобильной дорогой «г. Первоуральск – р.п. Шаля» выполнено в соответствии с техническими условиями ГКУ СО «УПРАВЛЕНИЕ АВТОДОРОГ» от 27.07.2020 № 03-7308.

Кроме того, в связи с планируемым размещением объекта электросетевого хозяйства – ВЛЗ напряжением 10 кВ, требуется установление охранных зон, налагающих ограничения на использование объектов недвижимости в границах этих зон. Ограничения в использовании объектов недвижимости в границах охранной зоны устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160, содержание ограничений изложены в пунктах 8, 10, 11.

Настоящим проектом предусматриваются мероприятия по защите объектов капитального строительства, существующих и строящихся на момент разработки документации по планировке территории – установление границ охранной зоны ВЛЗ напряжением 10 кВ в целях обеспечения безопасной работы объекта, недопущения причинения вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также нанесения вреда окружающей среде и возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций.

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N							7155-07-ДПТ1.2-Т.ПЗ	Лист
										9
			Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подпись	Дата		

8 Мероприятия по защите окружающей среды

При размещении, проектировании и строительстве ВЛЗ настоящим проектом предусмотрено выполнение действующих санитарных требований и соблюдение санитарных нормативов.

Следующие мероприятия по снижению степени негативного воздействия на окружающую среду должны быть реализованы при строительстве и эксплуатации объекта:

- организация регулярной уборки строительного мусора, создание площадок для размещения контейнеров для сбора мусора, что позволит исключить загрязнение площади строительными отходами;
- размещение складов ГСМ, стоянок автотранспорта, строительной техники и складов строительных материалов за пределами водосборной площади, либо организация площадок для размещения таких объектов при условии исключения попадания вредных веществ в грунтовые воды;
- соблюдение Правил технической эксплуатации дорожно-строительных машин и транспортных средств, правил электробезопасности.

Перечень мероприятий, направленных на сокращение степени загрязнения почвенного покрова при строительстве линейных объектов:

- вывоз строительного мусора и производственных отходов на специально отведенные для этих целей площадки;
- недопущение засыпки грунтом шеек и стволов растущих деревьев и кустарников, не предусмотренных проектом для вырубки;
- рекультивация нарушенной полосы строительства, включая восстановление нарушенных почвенных покрытий;
- максимальное использование существующих дорог и проездов при движении строительного транспорта;

При необходимости, в составе проектной документации следует разработать проект рекультивации полосы строительства.

Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подпись	Дата	7155-07-ДПТ1.2-Т.ПЗ	Лист
							10
Инов. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N					

9 Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

При анализе существующего состояния территории и с учетом проектных решений, был определен перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций, возникновение которых возможно на период строительства и эксплуатации ВЛЗ:

- чрезвычайные ситуации природного характера – опасные геологические процессы, затопления, подтопления, экстремальные снеговые и ветровые нагрузки, наледи, природные пожары;
- чрезвычайные ситуации техногенного характера – аварии на транспорте, аварии на объектах и сооружениях производственного назначения.

Предложения по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций представлены в таблице 4.

Таблица 4

№ п/п	Наименование мероприятия
Чрезвычайные ситуации природного характера	
1	Контроль над пожарной безопасностью в лесах: • в соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.06.2007г. № 417; • наличие необходимой техники и инвентаря в соответствии с Приказом Мин-природы России от 28 марта 2014 г. № 161
Чрезвычайные ситуации техногенного характера	
2	Контроль над состоянием инженерных сооружений: • соблюдение правил электробезопасности при строительстве; • содержание охранной зоны ВЛЗ в надлежащем состоянии

При выполнении предлагаемых мероприятий, вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на проектируемой территории может быть сведена к минимуму.

Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подпись	Дата	7155-07-ДПТ1.2-Т.ПЗ	Лист
							11

Изм.

Колуч

Лист

Ндок.

Подпись

Дата

7155-07-ДПТ1.2-Т.ПЗ

Лист

11

10 Заключение

Настоящий проект планировки разработан в целях выделения элементов планировочной структуры – зоны планируемого размещения ВЛЗ, определения параметров элемента планировочной структуры, определения границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства.

Размещение линейного объекта планируется на землях лесного фонда. В соответствии со статьей 45 Лесного кодекса Российской Федерации, допускается использование лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, при этом на лесной участок должно быть оформлено право, предусмотренное статьей 9 Лесного кодекса.

В соответствии с выпиской из ГЛР и лесохозяйственным регламентом Шалинского лесничества, запреты и ограничения для размещения линейного объекта в кварталах 45, 49 Сылвинского участка Илимского участкового лесничества Шалинского лесничества – отсутствуют.

Лесной участок предполагается сформировать в границах зоны планируемого размещения линейного объекта. Наряду с арендой, одним из вариантов оформления прав на земельный (лесной) участок является принятие решения об установлении публичного сервитута в границах зоны планируемого размещения линейного объекта.

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N							7155-07-ДПТ1.2-Т.ПЗ	Лист
										12
			Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подпись	Дата		