

**Общество с ограниченной
ответственностью
«ЭНЕРГОШАЛЯ»**

620146, Свердловская область
г. Екатеринбург, ул. Амурдсена, д. 45 кв. 2
тел: 2-20-21, 2-11-27.

ИНН 6657003023
р/с 40702810316420101445
Уральский банк Сбербанка РФ
г. Екатеринбург
К/с 30101810500000000674
БИК 046577674
ОКОНХ 11170 ОКПО 45590921

22.04.2016 г.

Предварительные технические условия

Основание: Заявка ИСХ. №407 от 22.04.2016г. от Администрации ШГО

Заказчик: Администрация ШГО

Местонахождение электроустановок: Свердловская обл., Шалинский ГО, р.п. Шаля, ул. Зеленая Роша. **3**

1. Наименование: ИЖС
2. Максимальная мощность - 15 кВт
3. Категория надежности - III
4. Ввод в эксплуатацию - 2016г.

Категория электроснабжения: 3 категория

Источник питания: ТПС «Шаля» 110/10, Фид. №11 «Шаля» ВЛ-10 кВ

Точка подключения: ВЛ-10 кВ Фид. №11 «Шаля», ТП №51 «Восточная»

Уровень напряжения - 0,4 кВ

Мероприятия, выполняемые заказчиком:

- разработать и согласовать с органами Ростехнадзора, ООО «Энергошаля», ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» (в части расчетного учета) проект внутреннего и внешнего электроснабжения объекта.
- разработка проектной документации

Проектом предусмотреть:

- тип и марку, способ и места установки электроприборов
- тип, марку, способ прокладки проводов и кабелей
- конструкцию заземляющего устройства
- установка вакуумного выключателя и наладка релейной защиты
- грозозащиту, защиту от перенапряжения, защиту от перегрузок по току и КЗ

1. Учет электроэнергии выполнить электронным счетчиком электроэнергии и мощности, класс точности не ниже 1S.

2. Получить разрешение на включение от электроснабжающей организации.

3. Предоставить копию приказа о назначении ответственного за электрохозяйство

Мероприятия, выполняемые сетевой организацией:

1. Строительство кабельной линии 0,4 кВ от ТП №51 кабелем марки АВББШв сечением 4х50 мм² (1 цепное исполнение) длиной 40 м. до границ земельного участка

Информация о плате за подключение:

1. Согласно *Постановлению РЭК Свердловской области от 23 декабря 2015г. №268-ПК «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за технологическое присоединение к электрическим сетям общества с ООО «Энергошаля» (город Екатеринбург)»*

Уровень напряжения	0,4 кВ
Максимальная мощность	от 0 кВт до 15 кВт
Стандартизированные тарифные ставки С ₁ -бумага, руб./кВт (без НДС)	816

С₁-бумага = 816 (рублей за 1 кВт) * 15 (максимальная запрашиваемая мощность) = 12 240, 00 руб. без НДС (18%) = **14 443 руб. 20 коп.**

2. Согласно *Постановлению РЭК Свердловской области от 23 декабря 2015г. №243-ПК «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Свердловской области»*

2.1. Строительство кабельной линии 0,4 кВ от ТП №51 кабелем марки АВББШв сечением 4х50 мм² (1 цепное исполнение) длиной 80 м. до границ земельного участка
= 0,04 (км) * 233 572 (руб/км) * 5,82 (ИНДЕКС ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ ПО ОБЪЕКТАМ СТРОИТЕЛЬСТВА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК. НА 1 КВАРТАЛ 2016 ГОДА) = 108 751 руб. 12 коп., без НДС (18%) = 64 163 руб. 16 коп

Сумма: 14 443 руб. 20 коп.
816

ИТОГО: СУММА ЗАТРАТ СОСТАВЛЯЕТ 142 769 руб. 52 коп.

Информация о плате за присоединение:

Плата за технологическое присоединение к сетям определяется по тарифам:

- 1) установленным Постановлением РЭК Свердловской области от 23 декабря 2015г. №243-ПК «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Свердловской области».
- 2) установленным Постановлением РЭК Свердловской области от 23.12.2015г. № 268-ПК «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за технологическое присоединение к электрическим сетям общества с ограниченной ответственностью «Энергошаля» (город Екатеринбург)».

Срок действия технических условий.


1. Настоящие технические условия являются предварительные и вступают в силу с момента их утверждения в ООО «Энергошаля»
2. Для дальнейшего технологического присоединения к сетям ООО «Энергошаля» следует оформить заявку с действующим законодательством РФ.

Главный инженер ООО «Энергошаля»



В.Н. Судиловский

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН
 земельного участка
 р.п. Шаля, улица Зеленая Роша, № 3
 Масштаб 1: 2 000
 в 1 см 20 метров

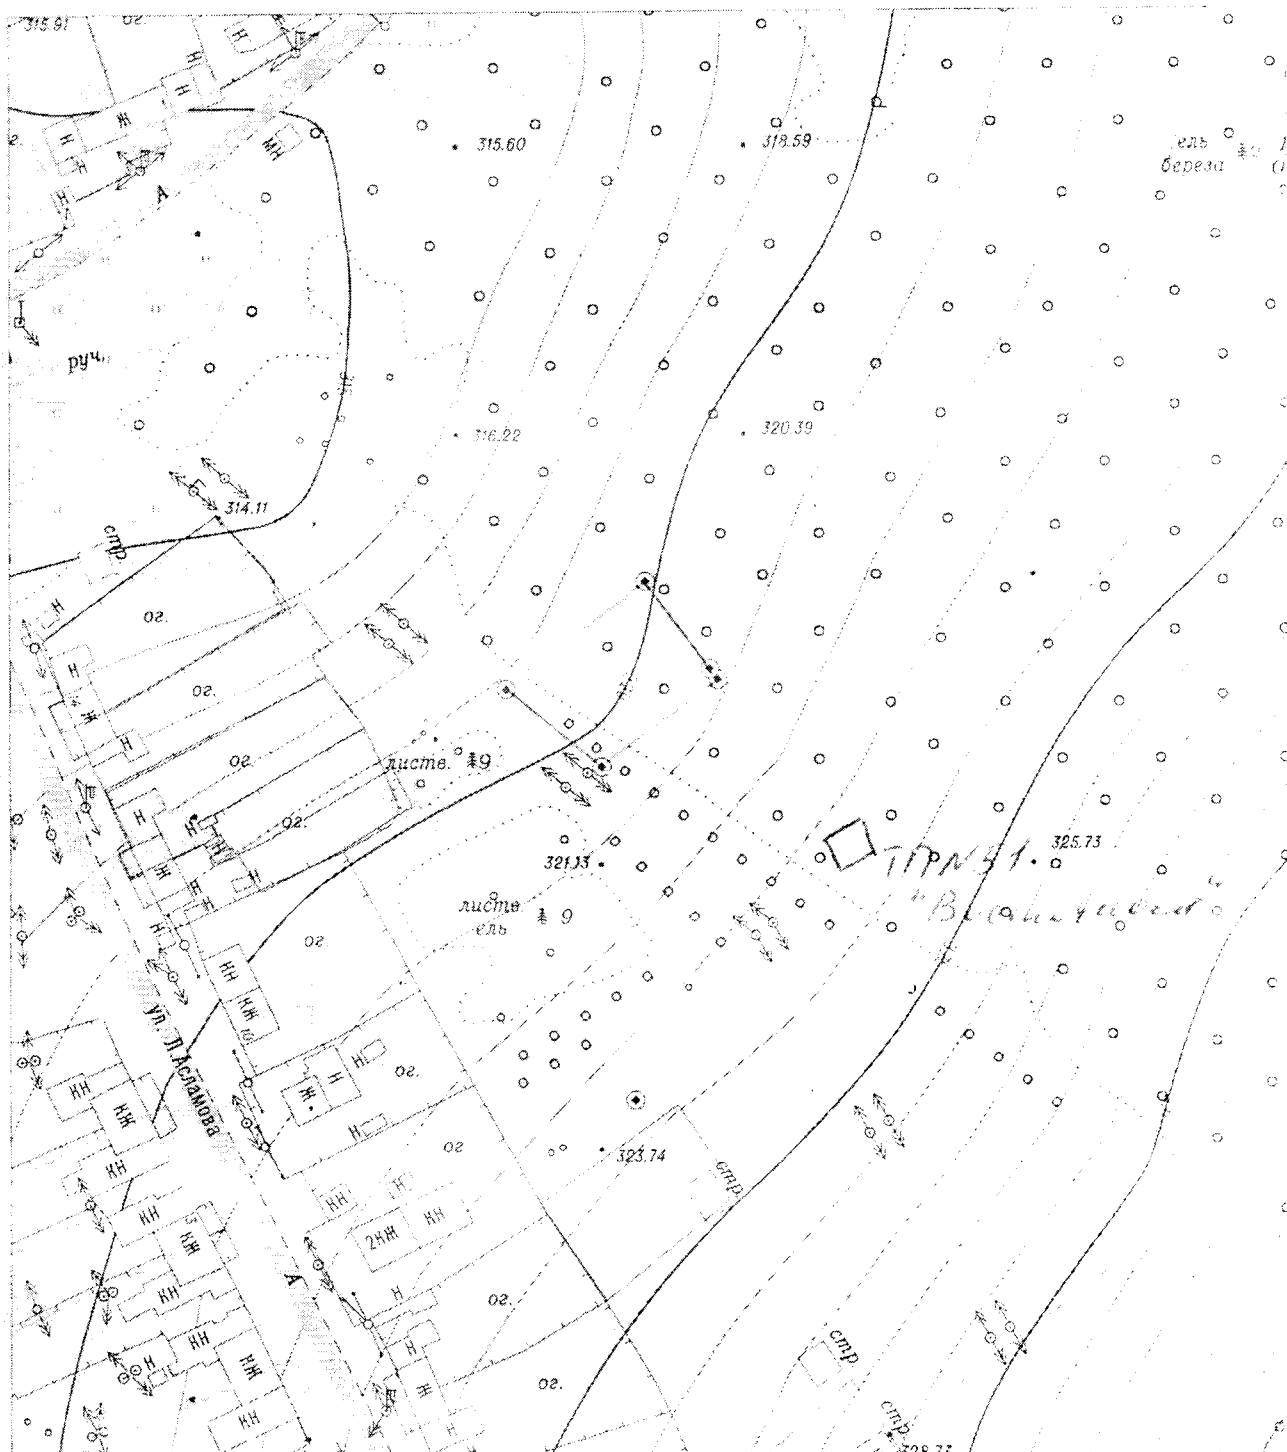

Условные обозначения:
 [] - земельный участок

Начальник Управления

Ю. И. Пименов